

$$\text{POZIOM I - 3 DRAVY} \times 0,194 \text{ kW} = 0,58 \text{ kW}$$





FAZA L1 - 1 szt \times 1,0 A = 1,00 A
FAZA L2 - 1 szt \times 1,0 A = 1,00 A
FAZA L3 - 1 szt \times 1,0 A = 1,00 A
ZABEZPIECZENIE OBWODU - 6 A

$$P_{\text{POZIOM II}} = 10 \text{ DRAWY} \times 0,194 \text{ kW} = 1,94 \text{ kW}$$

FAZA L1 – 3 szt \times 1,00 A = 3,00 A
FAZA L2 – 4 szt \times 1,00 A = 4,00 A
FAZA L3 – 3 szt \times 1,00 A = 3,00 A
ZABEZPIECZENIE DBWODU – 6 A

$$\text{POZIOM III} - 2 \text{ DRAWY} \times 0,194 \text{ kW} = 0,39 \text{ kW}$$

FAZA L1 - 1 szt \times 1,00 A = 1,00 A
FAZA L2 - 1 szt \times 1,00 A = 1,00 A
ZABEZPIECZENIE OBWODU - 6 A

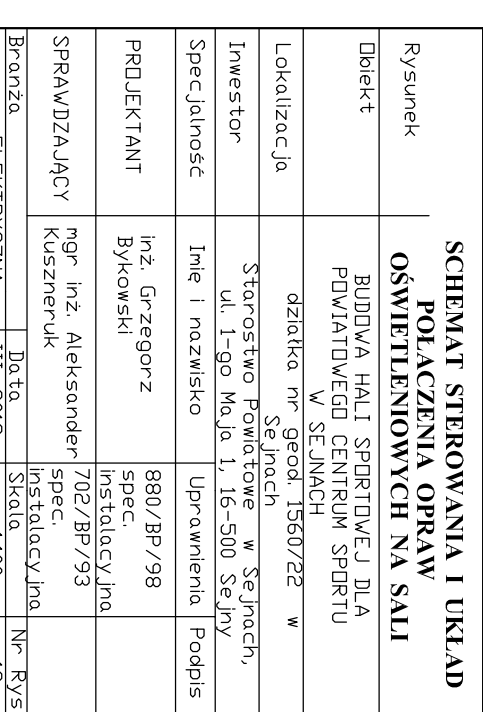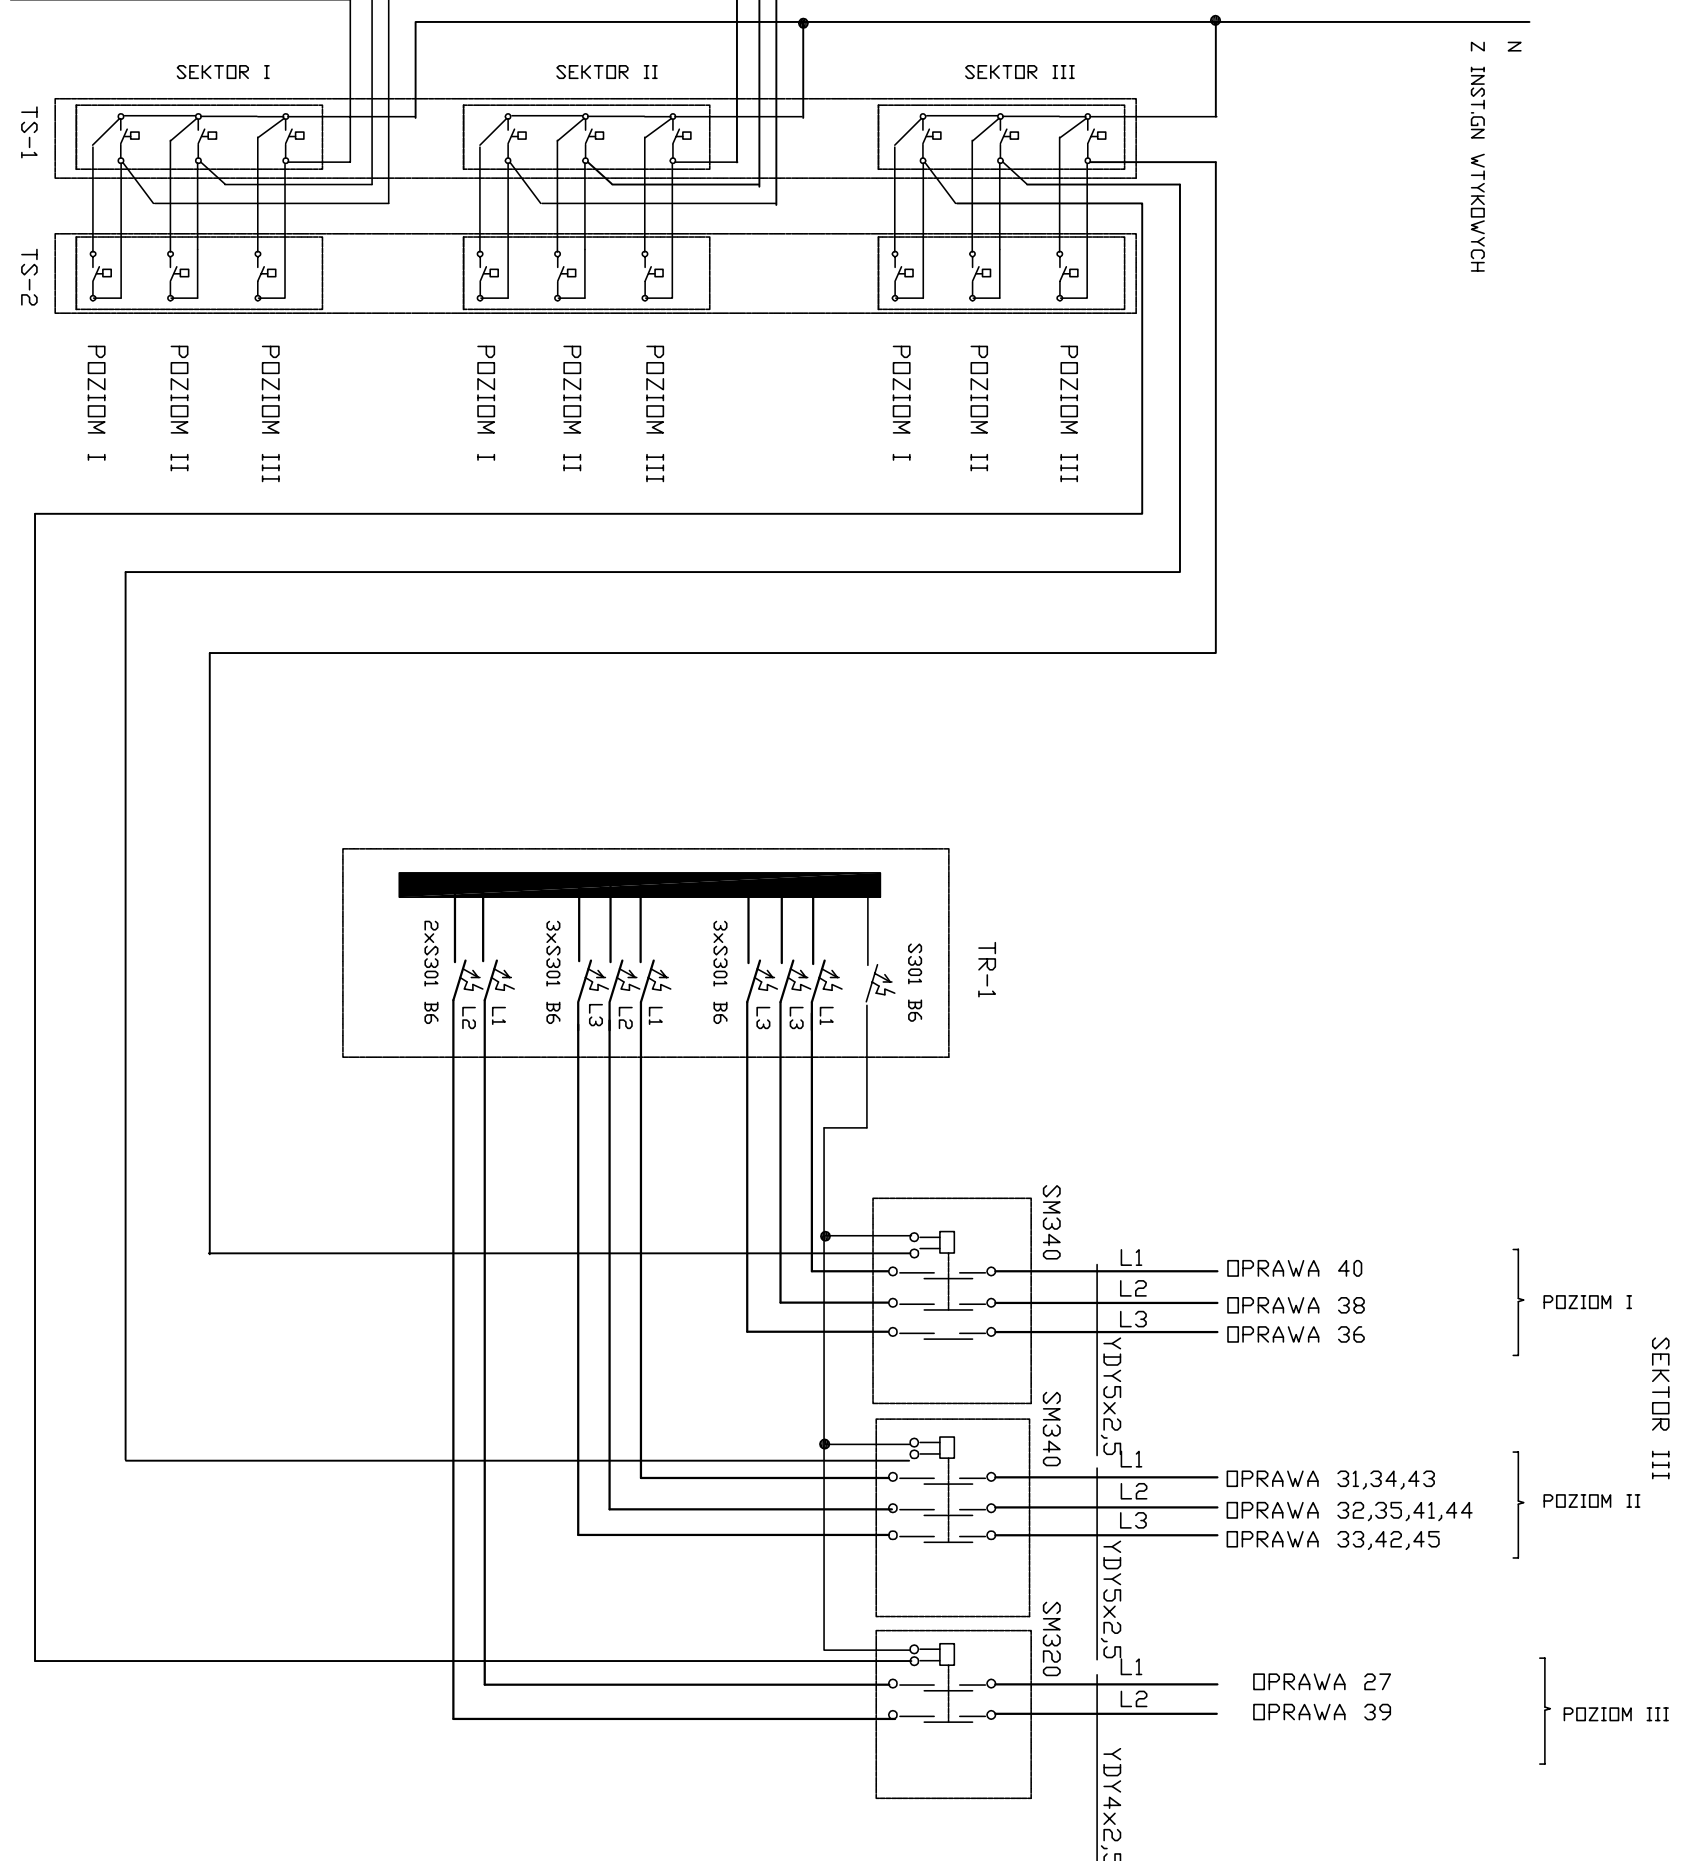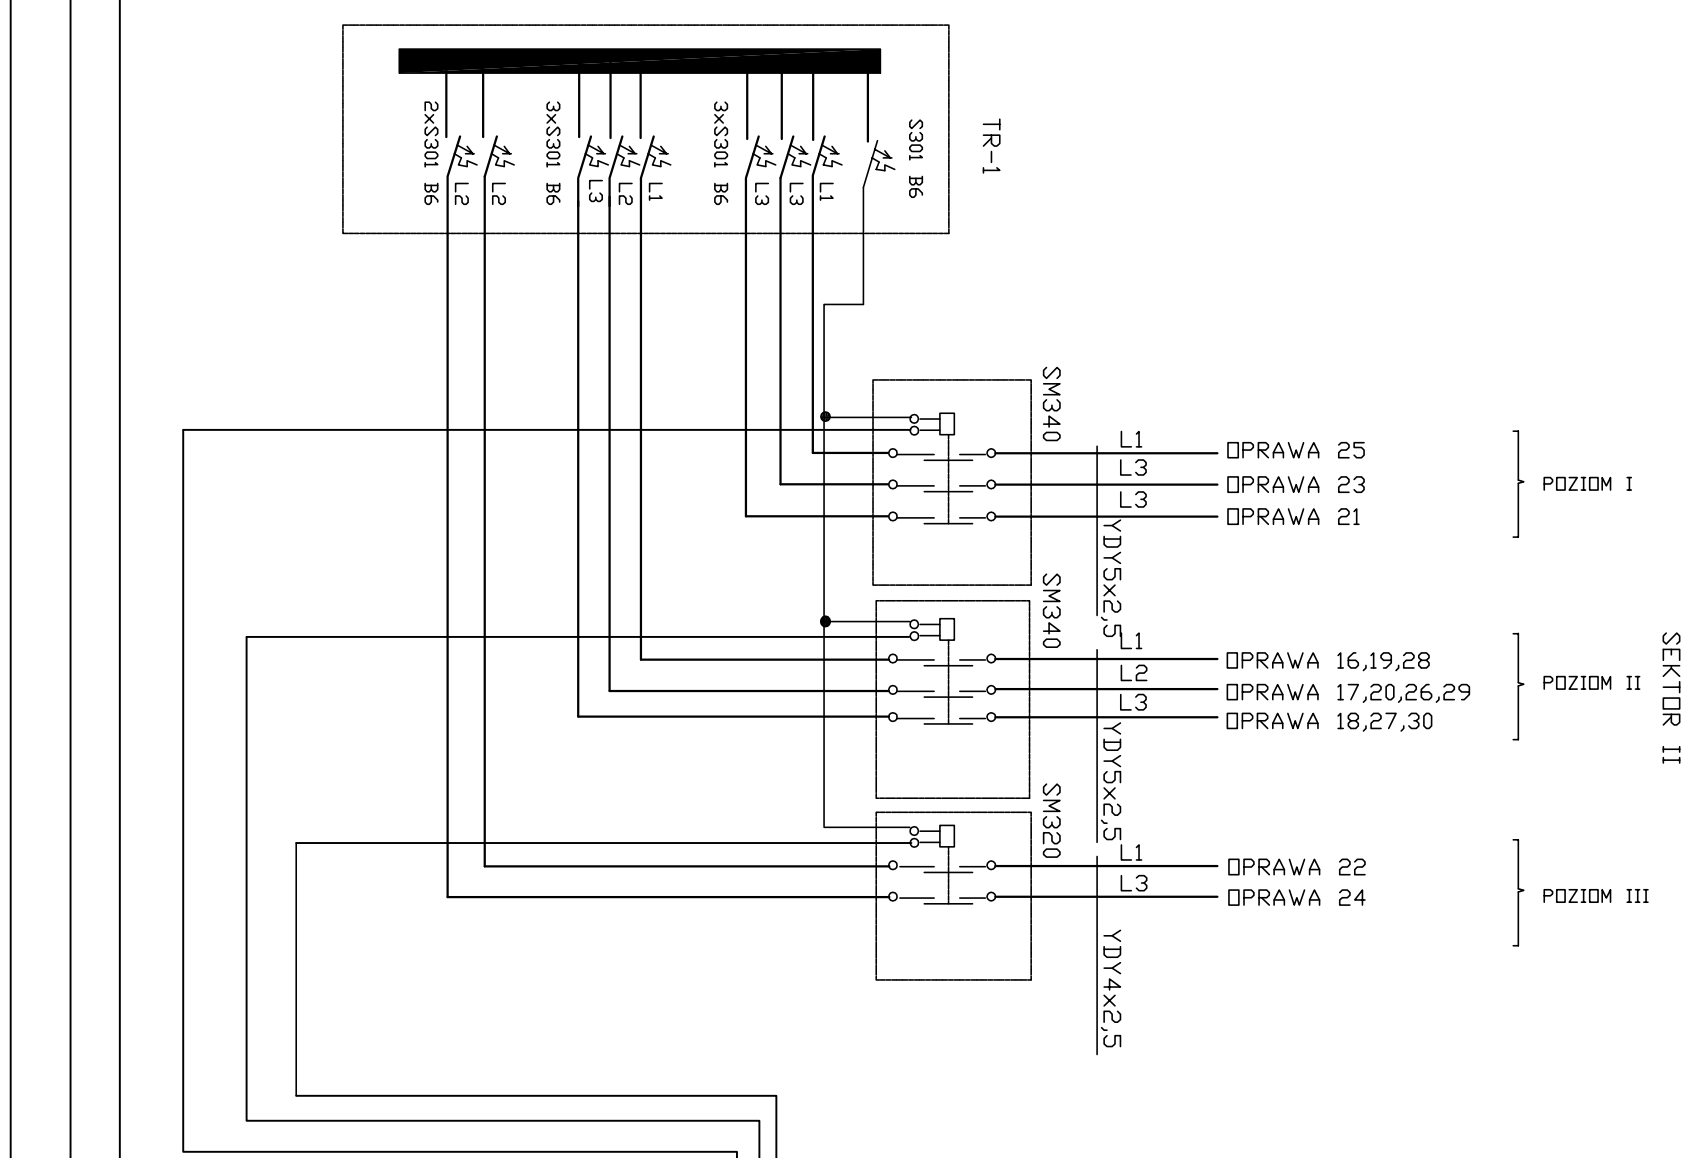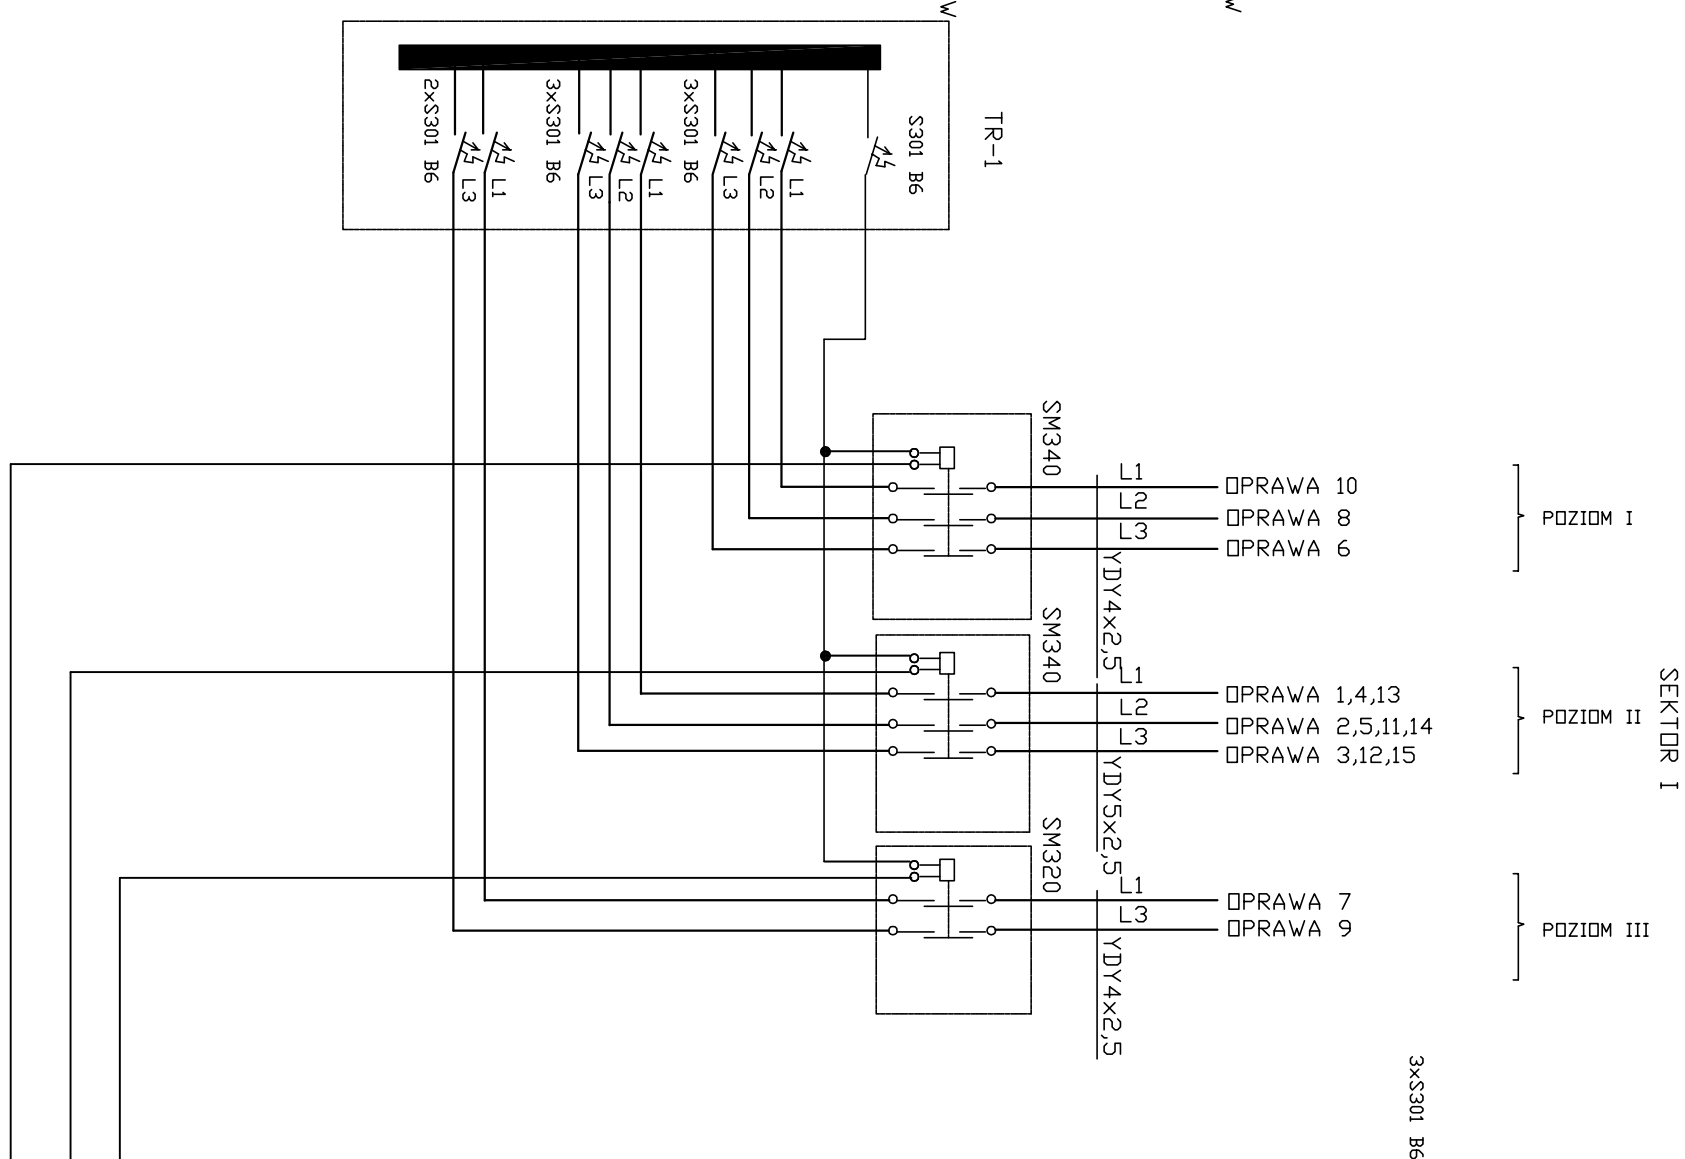

SYSTEM SIECI - TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

POŁĄCZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA SALI

Obiekt	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH
--------	--

Lokalizacja	działka nr geod. 156u/22 w Sejnach
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny

Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PPH IKTANT	inż. Grzegorz	880/BP/98	

SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kusiński	702/BP/93 spec.	
INSTRUKCJANT	Bykowski	spec. Instalcyjna	

Instalacyjna		Nr Rys
Branda	Data	Skala
ELEKTRYCZNA	III. 2018 r.	1:100
		13

CT	000:1	1 1 0103	111	UNIZCIVINCE
----	-------	----------	-----	-------------