


Turbowentylator hybrydowy np. DARCO szt. 6
(obrotowa nasada kominowa)
(wg P.T.W. instalacji sanitarnych)
24VDC

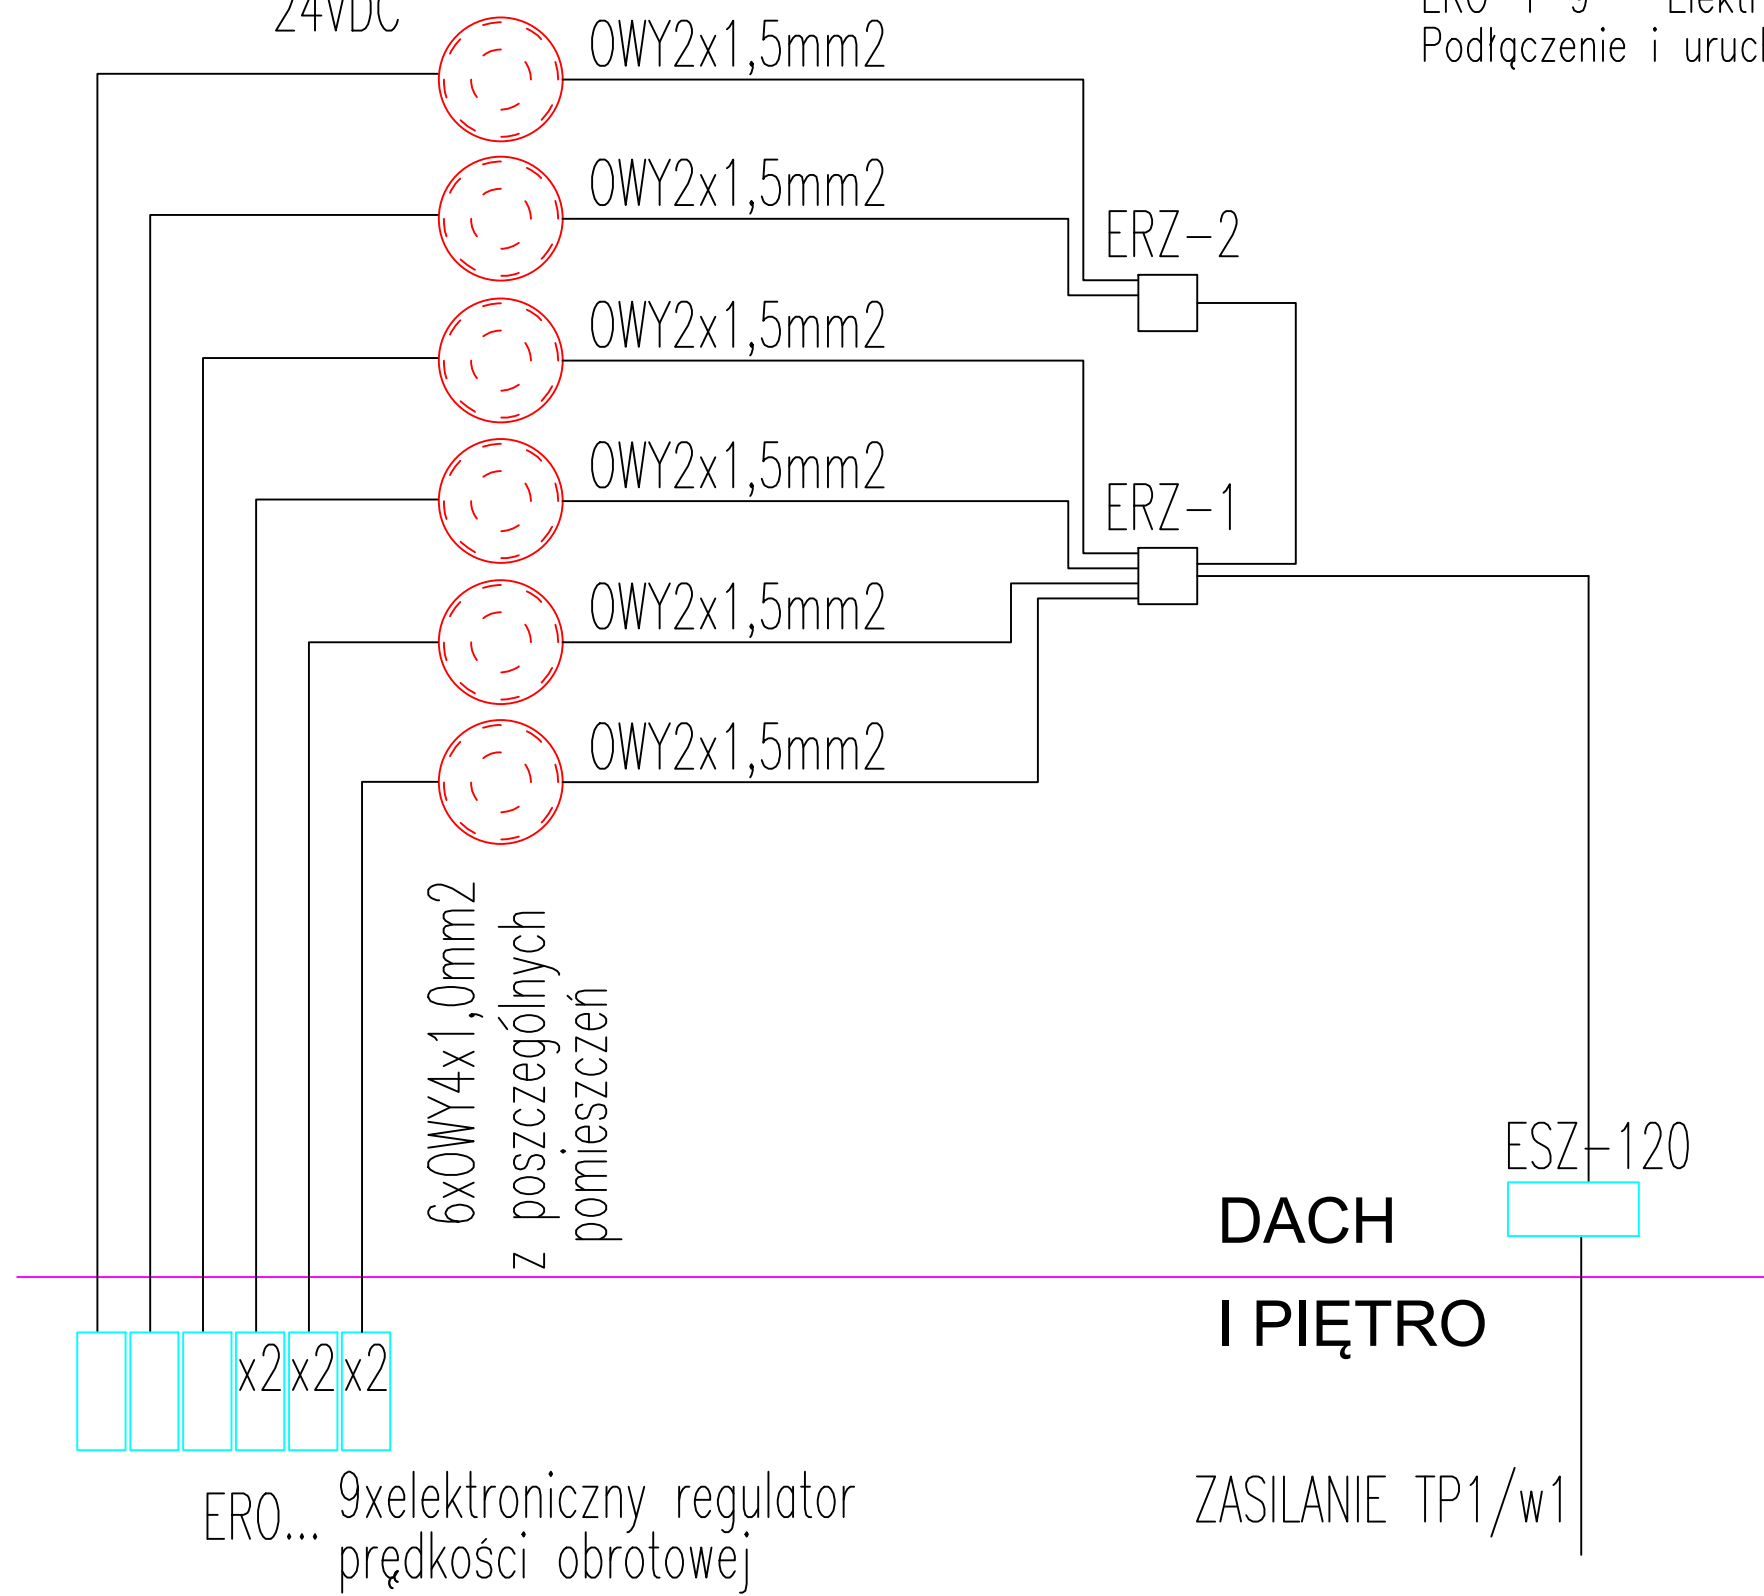

OZNACZENIA

- ESZ – Elektroniczna Szafa zasilająca typu ESZ-120Z-0 (IP66)
(zasilanie do 6 nasad kominowych –turbowentów)
- ERZ-1,2, – Elektroniczna Rozdzielacz Zasilania typu ERZ-06D-0 (IP66)
- ERO-1-9 – Elektroniczny Regulator Prędkości obrotowej typu ERO-32MS-0
Podłączenie i uruchomienia zgodnie z DTR Producenta

| | | |
|--|--|---------------|
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CADA ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl | | |
| PROJEKT | BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny | |
| NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT ZASILANIA NASAD KOMINOWYCH | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | |
| AUTOR | mgr inż. Krzysztof Kulesza specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0171/POOE/07 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Adam Borowik specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0054/POOE/08 | |
| DATA | SKALA | NUMER RYSUNKU |
| 11.05.2021 | | E-12 |