



PŁYTA
FUNDAMENTOWA
SILOSU

Czerpnię należy umieścić 2 m
nad powierzchnią gruntu







ZBIORNIK 1460L -
DLA KOTŁÓW 300
I 230 DO PRACY
ZIMOWEJ

ZBIORNIK 470L - DLA KOTŁA 230 DO
PRACY W OKRESACH PRZEJŚCIOWYCH

Nawiew należy umieścić na wysokości
30 cm nad powierzchnią podłogi

hp = 50

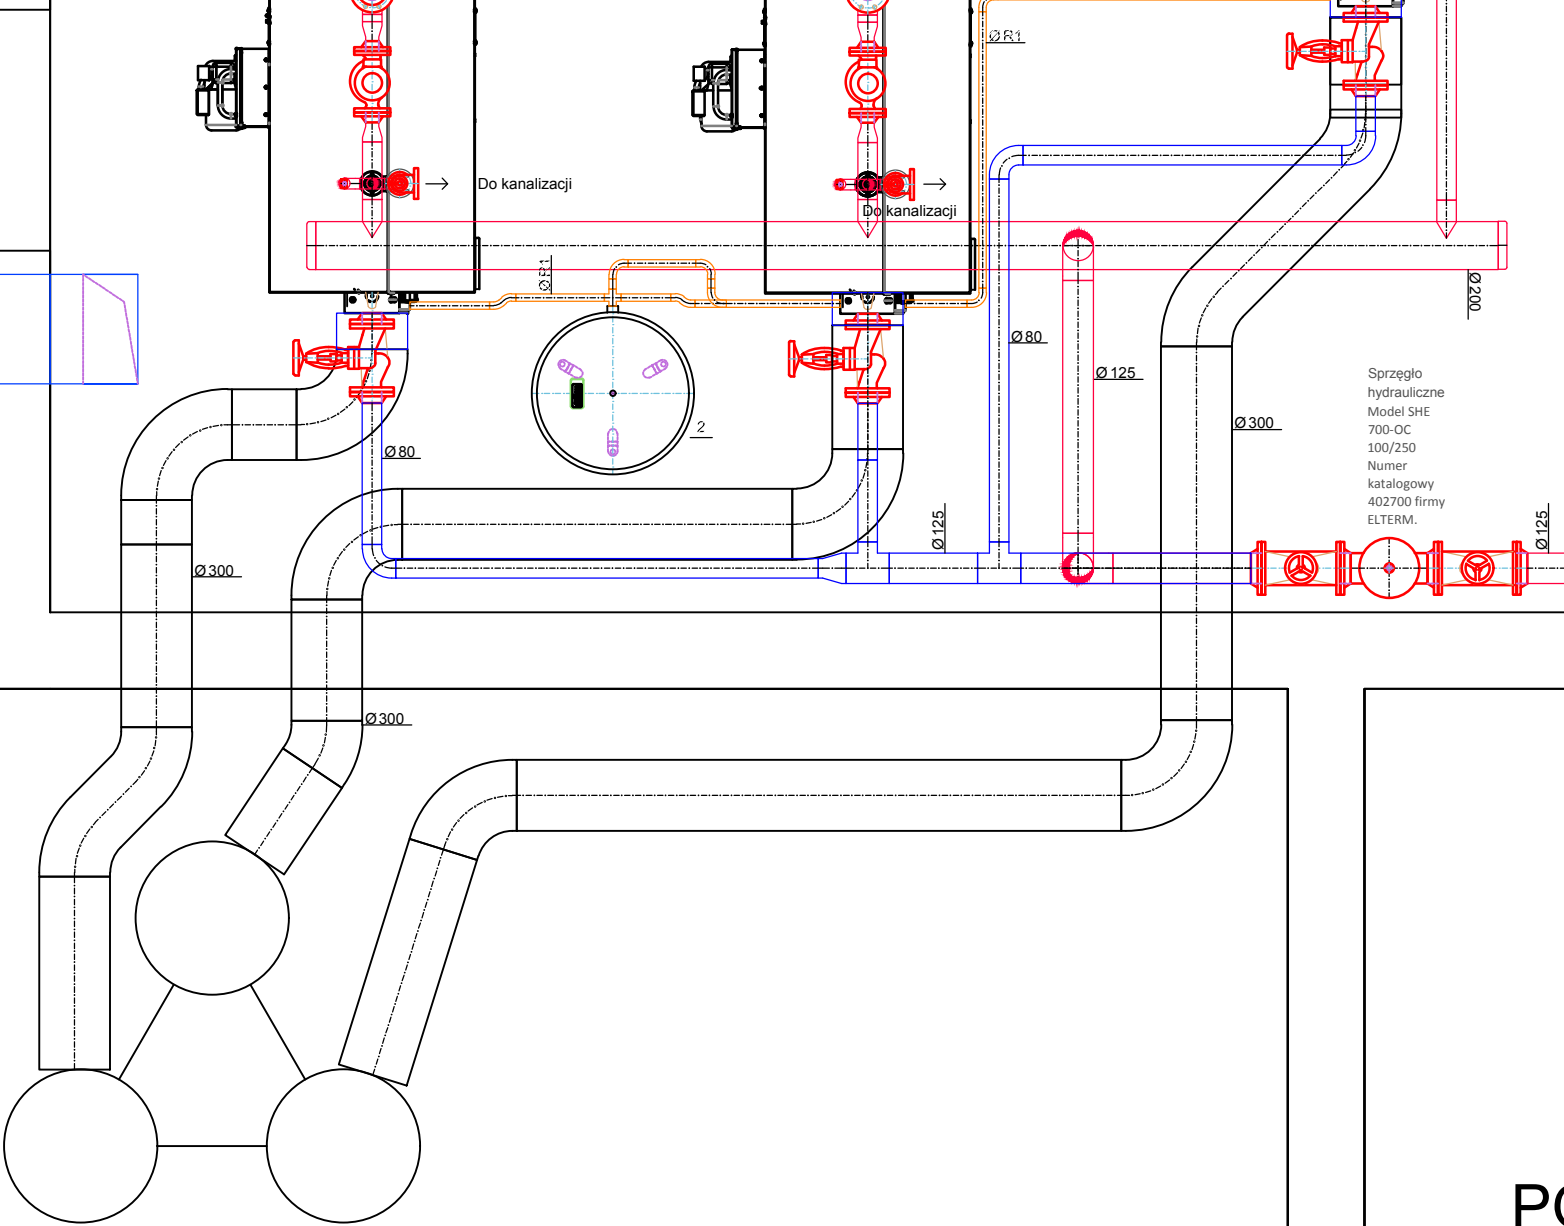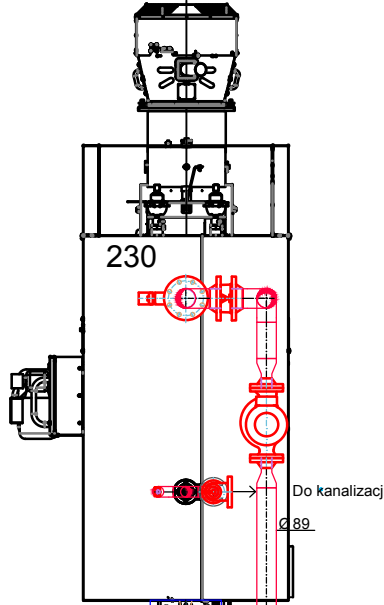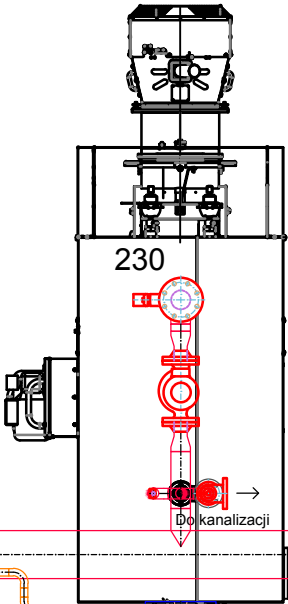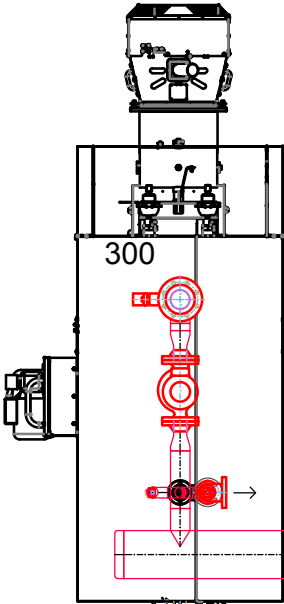

POMIESZCZENIE MASZYNOWNI-

ISTNIEJĄCE KOMINY 350[mm]-

1	10.09.20	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	M.JANKOWSKI	L.PUPIK
REV.	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ	PROJEKOWAŁ
LOGOS projekt				
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W SEJNACH ul. 1 MAJA 1, 16-500 SEJNĄ			
WYKONAWCA	LOGOS PROJEKT LUKASZ PUPIK UL. SIENKIEWICZA 10/10, 18-400 ŁOMŻA			
PROJEKTANT	ŁUKASZ PUPIK UL. ZAWADZKA 23, 18-400 ŁOMŻA			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MIROSLAW JANKOWSKI			10.09.2020
PROJEKTANT	MGR INŻ. LUKASZ PUPIK	PDL0166/PWBS/15		10.09.2020
NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA KOTŁOWNI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO , SZKÓŁY PODSTAWOWEJ , INTERNATU , BIBLIOTEKI I STOŁÓWKI			
ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK LO I SP ORAZ INTERNATU I STOŁÓWKI UL. 11 MARCA 16 16-515 PUŃSK			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
BRANŻA	SANITARNA - KOTŁOWNIA			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KOTŁOWNI DLA LO I SP ORAZ INTERNATU I STOŁÓWKI W PUŃSKU			
FORMAT	A3	NR RYS. PROJEKTANTA: SPLO_ZC_NR_1		
SKALA	1:50	NR RYS. ZAMAWIAJĄCEGO:		